


# Fernwähler für Heizungsregler **TERAMATIK HR23BK / HR23B / HR3BM**

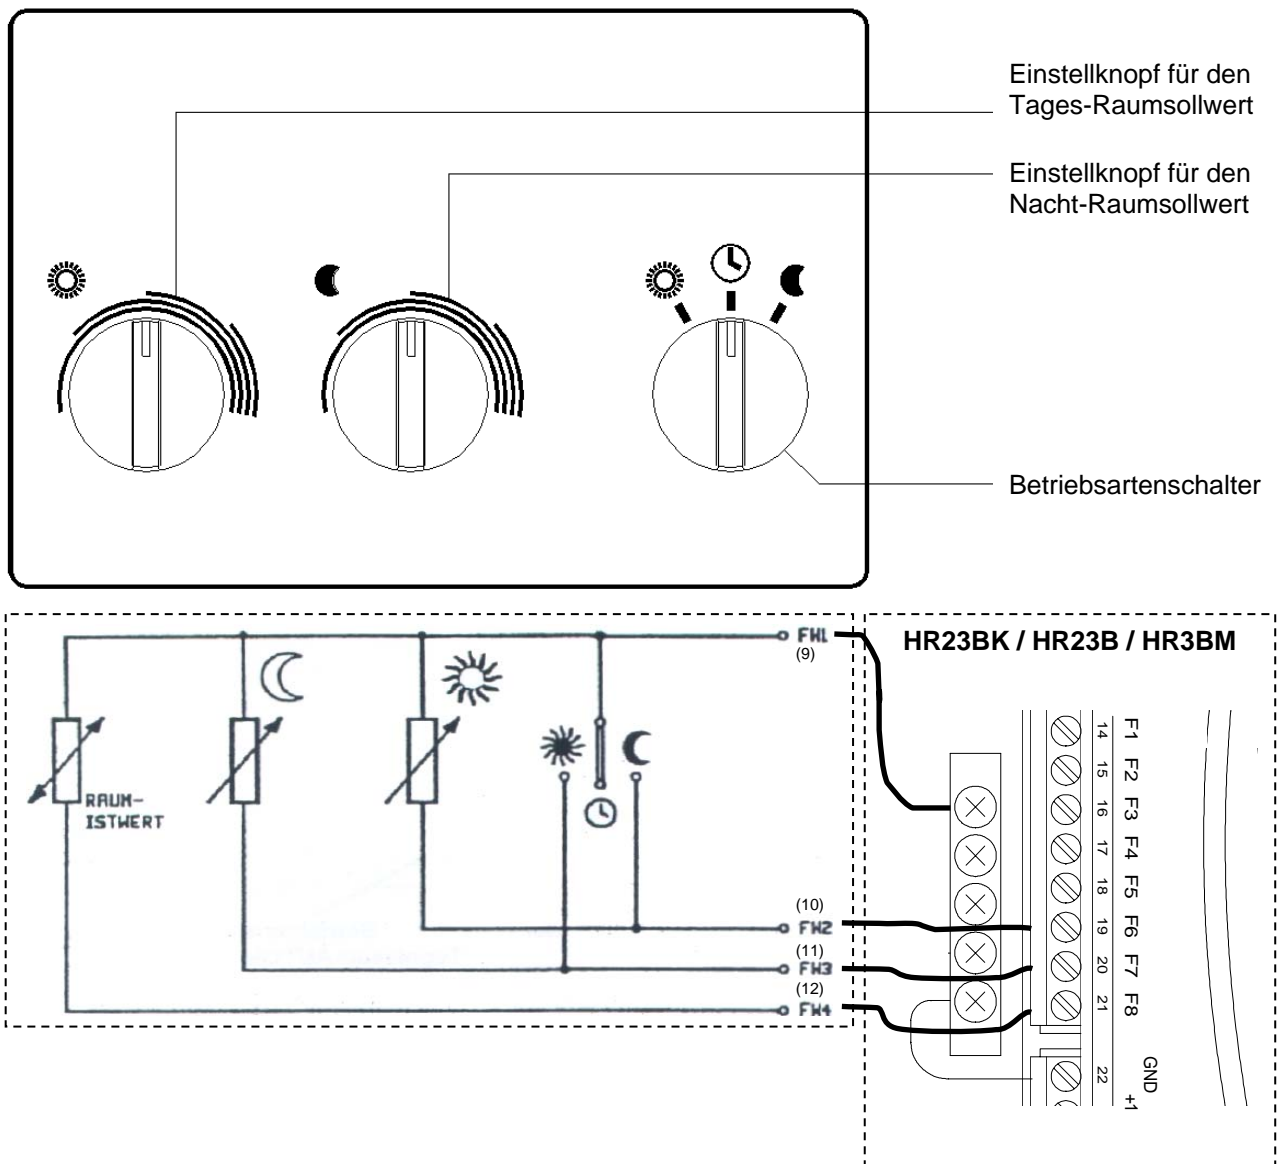

## Montageort

Im Temperatur bestimmenden Raum anbringen (z.B. Wohnzimmer).  
In dem Fernwähler ist ein Raumfühler integriert, der die Regelung der Anlage beeinflusst.

## Voraussetzungen

Für den Anschluss eine 4-adrige Schwachstromleitung vorsehen.  
Diese Leitung nicht zusammen mit einer 230-Volt-Leitung und nicht parallel zu einer 230-Volt-Leitung verlegen.

## Montage

Rückwand des Fernwählers mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln auf der Wand montieren.  
Ggf. Unterputzdose anbringen.

Fernwähler entsprechend dem Anschlusschema verdrahten.  
Anschluss des Fernwählers wird vom Regler automatisch erkannt.